


FORSIKRINGSSELSKAPENES GODKJENNELSESNEVND - FG

FG-veiledning for vanntåkesystemer

Oslo, 24.03.2010

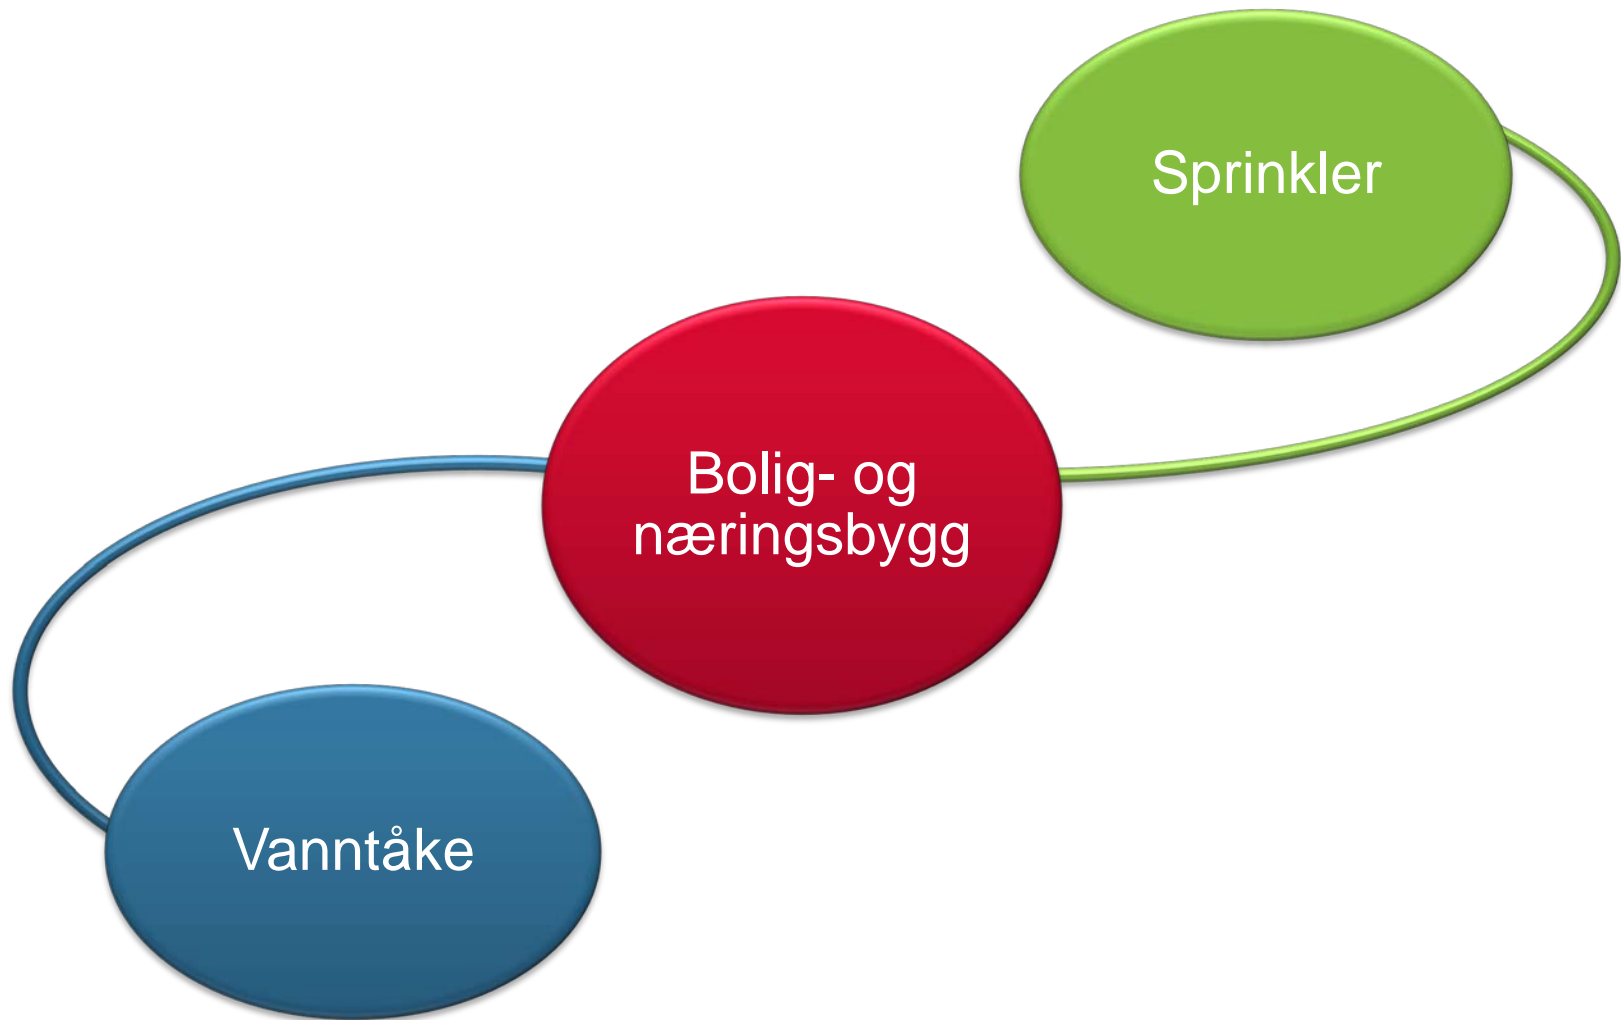

- Hyppig bruk av vanntåkesystemer?
- Revidering av veiledningen er påbegynt
- Ingen godkjennelsesordning med det første grunnet manglende kapasitet
- Myndighetene stiller ingen spesifikke krav
- § 7-27, punkt 2, VTEK: *Anlegg og utstyr må dimensjoneres og utføres i samsvar med relevante dimensjonerings- og produktstandarder. I den grad slike mangler eller ikke er dekkende, kan gyldige temaveiledninger og regler fra FG legges til grunn.*
- Uavhengig kontroll av vanntåkesystemer